



1F 平面図

X方向- 評点=0.77 必要耐力=54.30 保有耐力=42.12
 Y方向- 評点=1.46 必要耐力=54.30 保有耐力=79.57

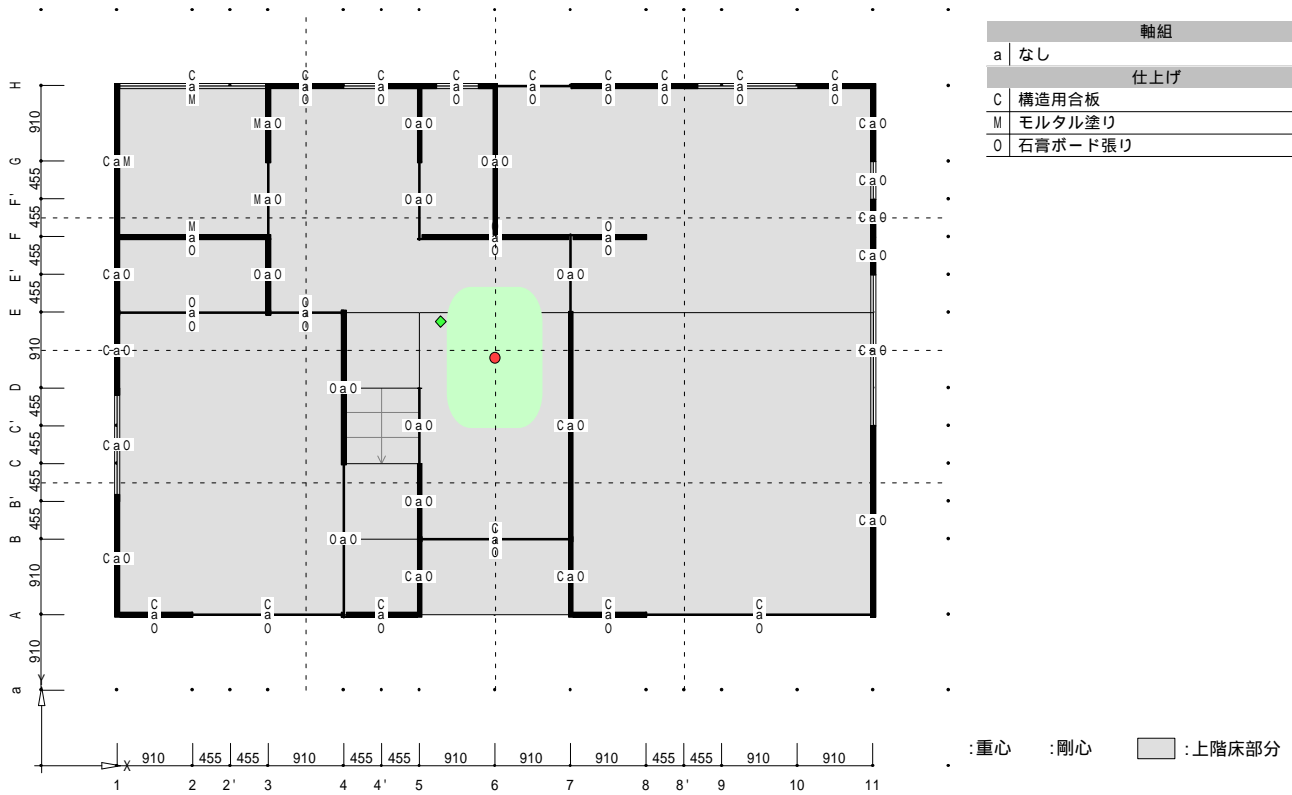

2F 平面図

X方向- 評点=2.43 必要耐力=30.26 保有耐力=73.53
 Y方向- 評点=1.87 必要耐力=30.26 保有耐力=56.77

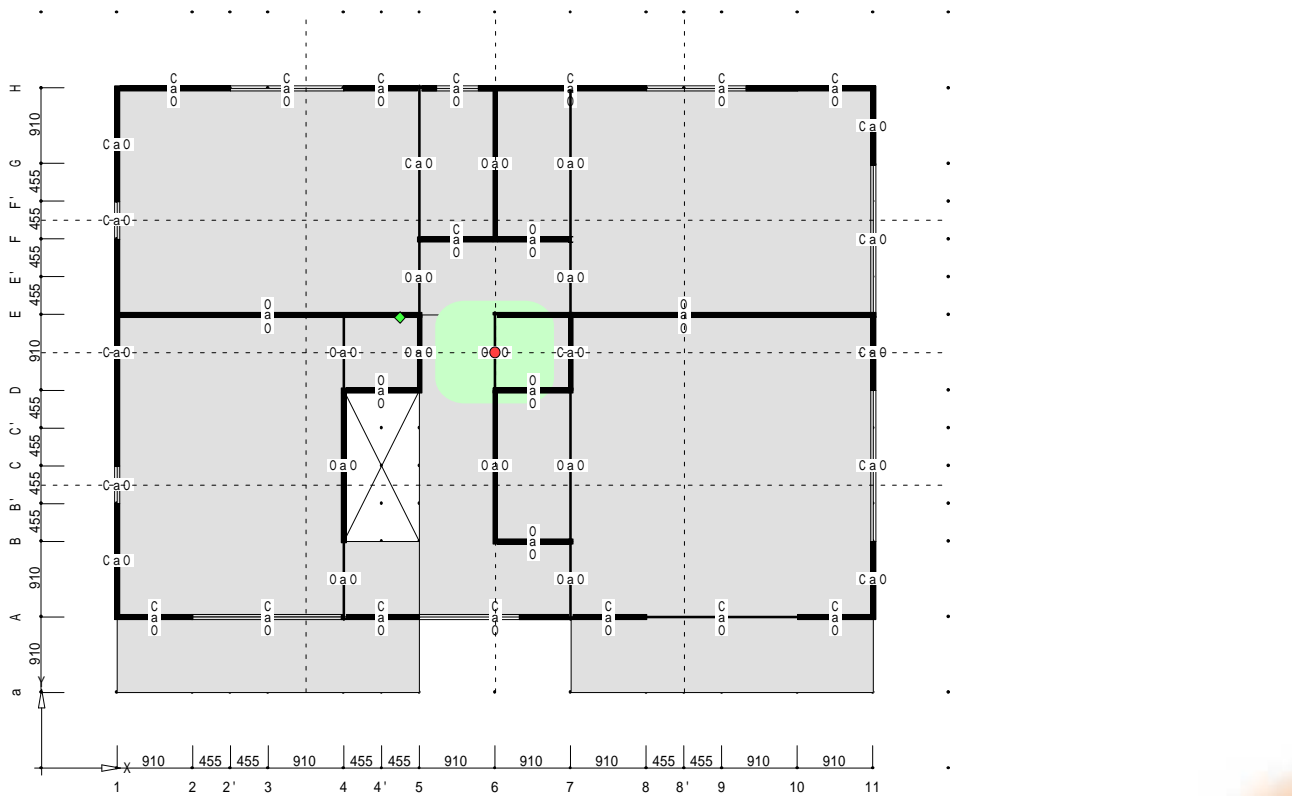

上部構造の評価

| 階 | 方向 | 強さ P(kN) | 配置 E | 劣化度 D | 保有耐力 Pd=P*E*D(kN) | 必要耐力 Qr(kN) | 評点 Pd/Qr | 判定 | | | | |
|----|----|-------------|---------|----------|----------------------|----------------|-------------|------------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | 0.7 | 1.0 | 1.5 | | |
| 2F | X | 105.04 | 1.00 | 0.70 | 73.53 | 30.26 | 2.43 | 倒壊しない | | | | |
| | Y | 81.09 | 1.00 | 0.70 | 56.77 | 30.26 | 1.87 | 倒壊しない | | | | |
| 1F | X | 60.17 | 1.00 | 0.70 | 42.12 | 54.30 | 0.77 | 倒壊する可能性がある | | | | |
| | Y | 113.68 | 1.00 | 0.70 | 79.57 | 54.30 | 1.46 | 一応倒壊しない | | | | |

| 上部構造評点(保有耐力/必要耐力) | 判定 |
|-------------------|------------|
| 1.5 以上 | 倒壊しない |
| 1.0 以上 ~ 1.5 未満 | 一応倒壊しない |
| 0.7 以上 ~ 1.0 未満 | 倒壊する可能性がある |
| 0.7 未満 | 倒壊する可能性が高い |

地盤・基礎の評価

| | 状態 | 対策 | 注意事項 |
|----|------------------------|----|------|
| 地盤 | 普通 | - | - |
| 地形 | 平坦 | - | - |
| 基礎 | 鉄筋コンクリート (布またはべた基礎) | 健全 | - |

